

I.6

**UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**  
**Comune di Faenza**

**Studio Tecnico geom.CAVINA-MONTEVECCHI**

corso Matteotti 27  
Faenza

**arch.PAGANI**

fax 0546-680247

tel.0546-28197

**Piano Particolareggiato**  
**relativo alla scheda di PRG n.167**  
**"Area Casino - Placci" - SUB COMPARTO B**

**UBICAZIONE: Via Pana**

**COMMITTENTE**  
**GIMO SRL in liquidazione**

**ILLUMINAZIONE PUBBLICA**  
**Schema Quadri**

**Fg.61 Mapp. 35-36-103-105**

Con la consulenza specialistica di:

TOPOGRAFIA

-Studio Topografico Faenza

VALUTAZIONE AMBIENTALE ED ACUSTICA

-Ing. Conti Franca

GEOLOGIA

-Dott. Geol. Marabini Stefano

RETI FOGNARIE-IDRICHE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

-Studio Energia


**PROGETTISTA**  
Per. Ind. GIULIANO RAMBELLI

**energia**  
STUDIO DI  
PROGETTAZIONE  
PUNTAUTICA

## TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE: V <sub>n</sub> = 230/400V
FREQUENZA: f = 50 Hz
POTENZE E CORRENTI:
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
STRUTTURA DEL QUADRO:
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:


 Viale Marconi 30/3 48018 Faenza (RA) Tel. 0546 668163 Fax 0546 686301	tavola:
	QC
cliente:	data:
GIMO srl	MAGGIO 2019
titolo:	scala:
QUADRO CONTATORE	agg:
IMPIANTI ELETTRICI	firma:
	archivio:
	19 106 01

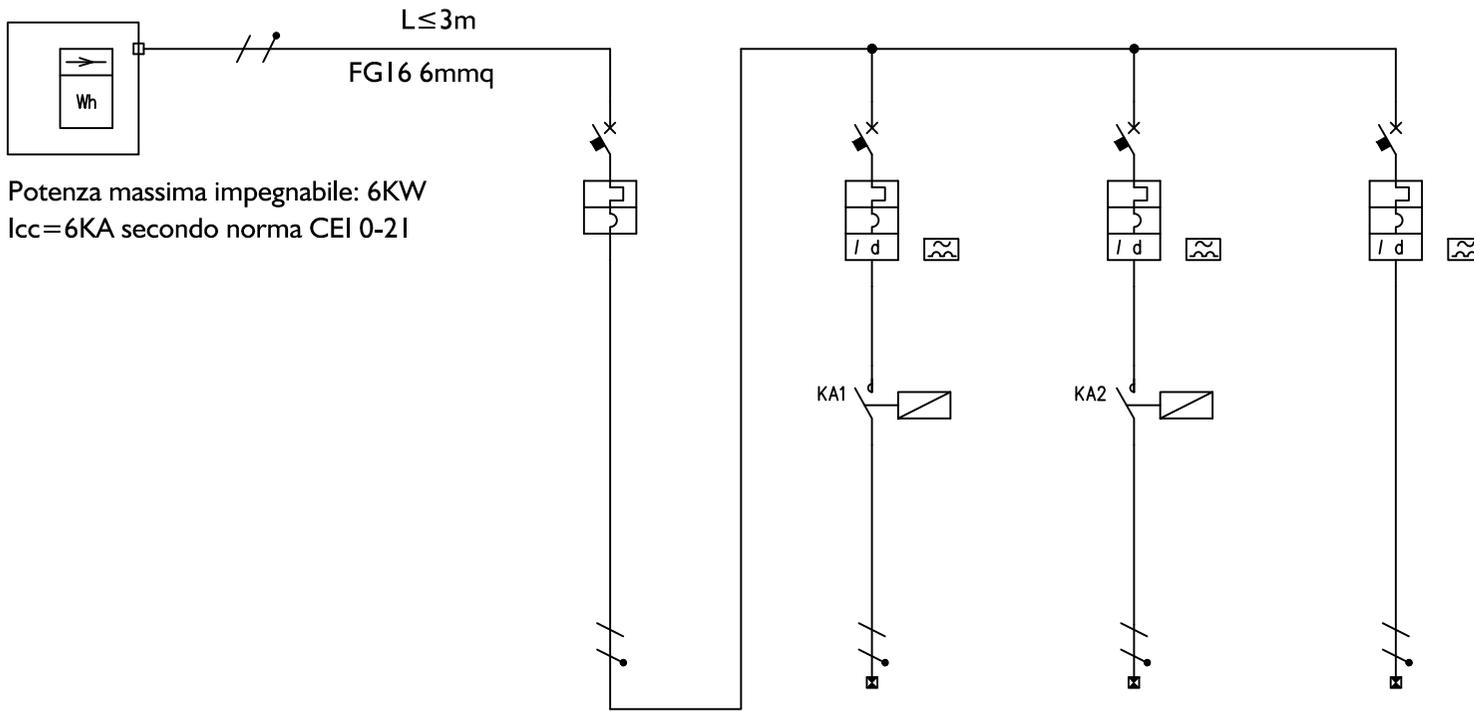

Potenza massima impegnabile: 6KW  
Icc=6KA secondo norma CEI 0-21

UTENZA	DENOMINAZIONE		GENERALE		ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO		ILLUMINAZIONE STRADA PUBBLICA		RISERVA		
	SIGLA	POTENZA TOT. kW			L.1		L.2				
	TIPO	lb									
	POTENZA kW	A									
	COEF. CONTEMP.	COS φ									
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE										
	TIPO										
	N.POLI	In	A	2	25	I+N	10	I+N	10	I+N	10
	Ith	A	Idn	A	TIPO DIFF.	0.3	A	0.3	A	0.3	A
	Im (o curva)	A	Pdi	kA	C	6	C	6	C	6	
FUSIBILE	TIPO										
	CALIBRO		A								
CONTATTORE	TIPO										
	In	A	Pn	kW							
RELE' TERMICO	TIPO										
	TARATURA		A								
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO				FGI6R16		FGI6R16		/		
	FORMAZIONE				1x6mmq+N6		1x6mmq+N6		/		
	LUNGHEZZA		m								
	Iz		A								
	C.d.T. a In	%	C.d.T. a Ib	%							
	Zk	mΩ	Zs	mΩ							
Ik trifase/monof. kA		Ik I fase/terra kA									
NUMERAZIONE MORSETTIERA											

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		V.le Marconi 30/3 48018 Faenza (RA) Tel. 0546 668163 Fax 0546 686301	TITOLO QUADRO CONTATORE  SCHEMA QC	RIF. CLIENTE GIMO srl	DISEGNATORE	RIF. FILE	FOGLIO	SEGUE
								FIRMA	19 106 01 ele sch_v00	2	3
								SCALA			

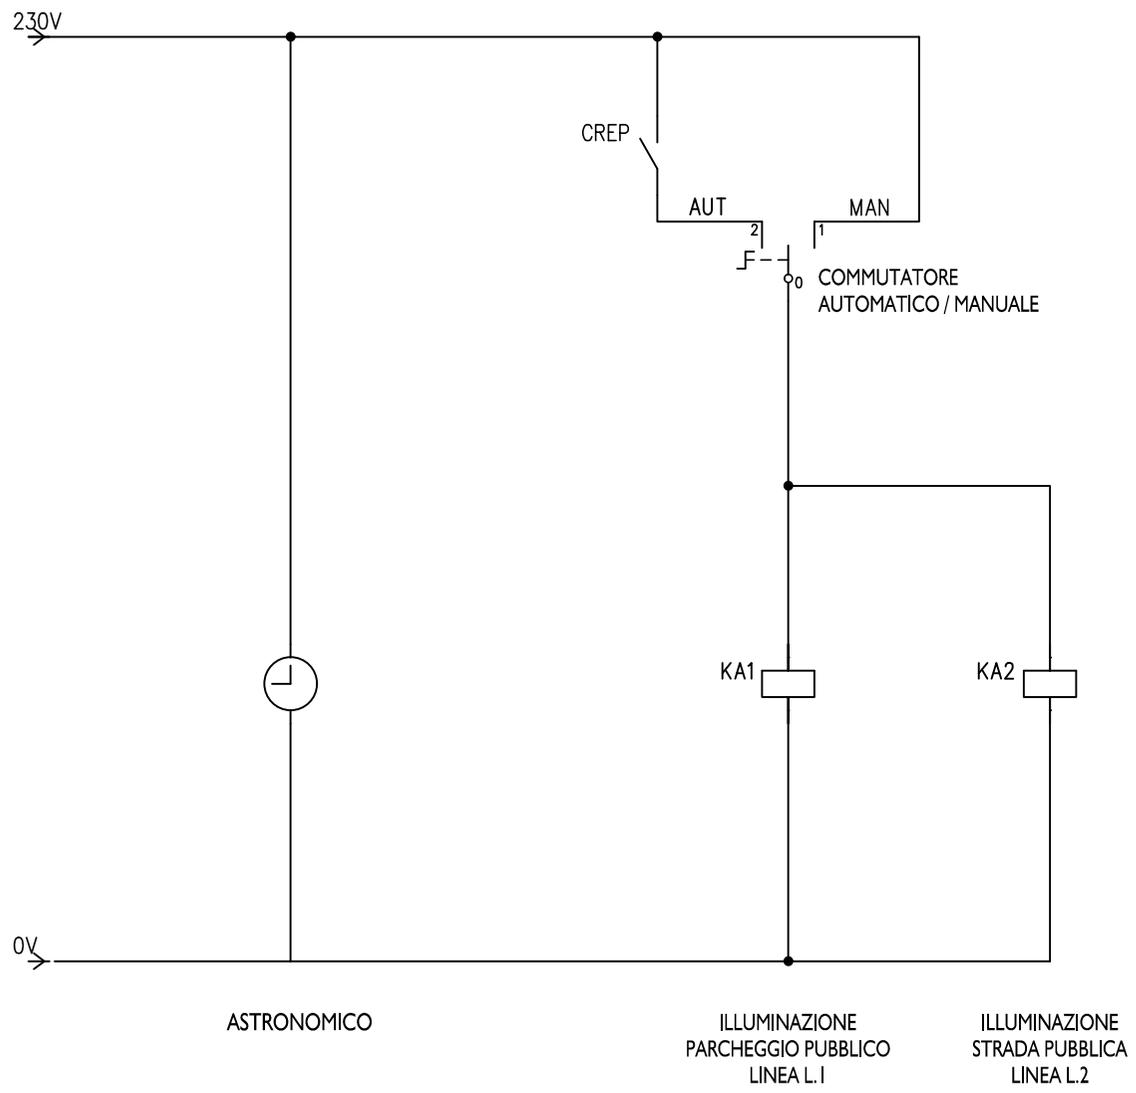

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA



V.le Marconi 30/3  
48018 Faenza (RA)  
Tel. 0546 668163  
Fax 0546 686301

TITOLO  
QUADRO CONTATORE  
SCHEMA  
QC

RIF. CLIENTE  
GIMO srl

DISEGNATORE  
FIRMA

RIF. 19 106 01 ele sch\_v00  
FILE  
DATA MAGGIO 2019  
SCALA

FOGLIO 3	SEGUE 4
TOT. FOGLI 5	

# LEGENDA SIMBOLI

	FUSIBILE		BOBINA RELÈ		RIFASATORE
	CONTATTO APERTO		BOBINA RELÈ TEMPORIZZATO ALL'ECCITAZIONE		LAMPADA PRESENZA LINEA
	CONTATTO CHIUSO		BOBINA RELÈ TEMPORIZZATO ALLA DISECCITAZIONE		SCARICATORE DI SOVRATENSIONE
	SEZIONATORE		CONTATTO DI CHIUSURA CONTATTORE		TRASFORMATORE DI TENSIONE
	INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE		CONTATTO DI APERTURA CONTATTORE		MOTORE ASINCRONO
	INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA PER INTERVENTO DIFFERENZIALE		RELÈ TERMICO		MULTIMETRO
	INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA PER INTERVENTO MAGNETOTERMICO		CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA		CONDUTTURA MONOFASE
	INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOM. PER INTERVENTO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE		COMANDO AD OROLOGIO		CONDUTTURA TRIFASE
	INTERRUTTORE DI MANOVRA CON FUSIBILE		TERRA		CONDUTTORE DI PROTEZIONE

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA
------	----------	------	-------

**energia**  
 V.le Marconi 30/3  
 48018 Faenza (RA)  
 Tel. 0546 668163  
 Fax 0546 686301

TITOLO  
 LEGENDA  
 SCHEMA  
 QC

DISEGNATORE	RIF. 19 106 01 ele sch_v00	FOGLIO 4	SEGUE 5
FIRMA	FILE 19 105 01	TOT. FOGLI 5	
	DATA MAGGIO 2019		
	SCALA		







## IMPIANTI ELETTRICI SOTTO TENSIONE

**È VIETATO:**

- Eseguire lavori su impianti sotto tensione.
- Toccare gli impianti se non si è autorizzati.
- Togliere i ripari e le custodie di sicurezza prima di aver tolto tensione.

**È OBBLIGATORIO:**

- Aprire gli interruttori di alimentazione del circuito, prima di effettuare interventi.
- Assicurarsi del collegamento a terra prima di iniziare i lavori.
- Tenersi ben isolati da terra, con mani e piedi asciutti, o usando pedane e guanti isolanti.
- Tenere lontani dagli impianti materiali estranei.

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA



V.le Marconi 30/3  
48018 Faenza (RA)  
Tel. 0546 668163  
Fax 0546 686301

TITOLO  
CARTELLONISTICA  
  
SCHEMA  
QC

RIF. CLIENTE  
GIMO srl

DISEGNATORE  
  
FIRMA

RIF. 19 106 01 ele sch\_v00  
FILE 19 105 01  
  
DATA MAGGIO 2019  
SCALA

FOGLIO	5	SEGUE
TOT. FOGLI	5	